


TO-P

Pi=5,7kW; Po=2,96kW

OBUDOWA: NXL 2x24 (66-504496-LEGRAND)

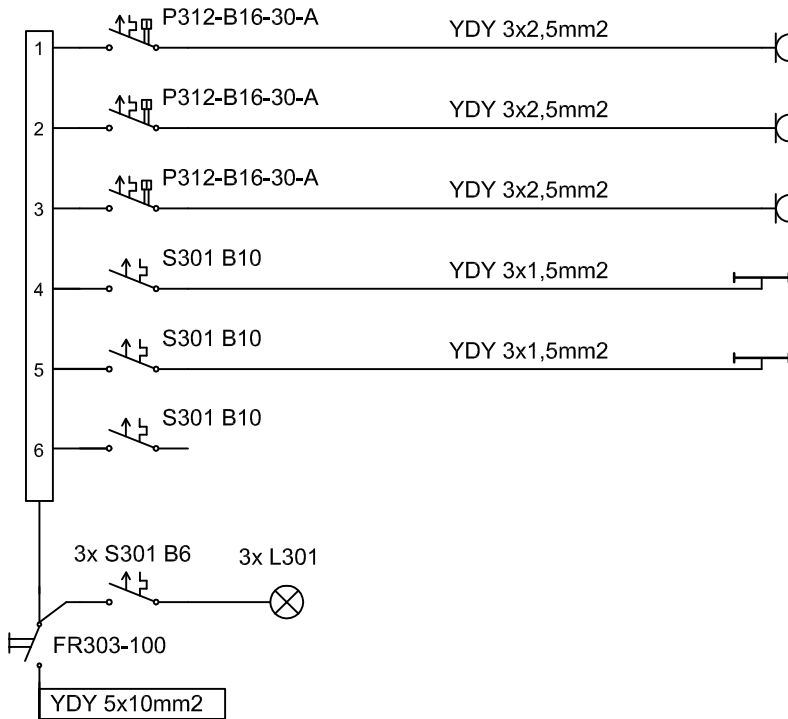

ILOŚĆ	MOC(kW)	POMIESZCZENIE
7	1,4	PIWNICA
1	1,5	PODGRZEWACZ
1	1,5	PODGRZEWACZ
9	0,5	OŚWIETL. PIWNICY
16	0,8	OŚWIETL. PIWNICY
		REZERWA

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c. DmosIn II nr 89 B, 95-061 DmosIn PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 Łódź, ul. Włękowskiego 33 pok. 120		
PROJEKTANT STANISŁAWA BARTCZAK Upr. Bud. Nr 291/94/WŁ ŁOD /IE/3081/03	NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATOWEGO NR 3, NA TERENIE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE	SKALA
PODPIS DATA	NAZWA I ADRES INWESTORA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE ul. Zegrzyńska 121 05-121 Legionowo	NUMER RYSUNKU 2
SPRAWDZAJĄCY KRZYSZTOF SZTELEBLAK Upr. Bud. Nr LOD/0144/POOE/05 ŁOD/IE/7113/05	PRZEDMIOT RYSUNKU SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICZY TO-P	NUMER STRONY 18.
PODPIS DATA		